

節能機房ICPDAS數位環控管理系統

監控環境管理

設備空間管理

設備教室管理

節能機房監控

樓層門禁安防

視聽空間管理

系統可整合各大樓空間狀態於同一系統監控管理，管理者隨時觀察各空間/教室使用情形，方便管理者遠端掌握設備與空間/教室端即時連線狀況，當發現異狀可即時排除，維護系統正常運作，提升節能與安全危機處理能力



旖捷國際實業有限公司

建議售價: \$368,000元
模組售價: \$128,000元

整合擴充功能模組

監視管理模組

空調冷氣模組

UPS不斷電模組

門禁安全模組

電力燈光模組

溫、濕度模組


監視影像模組

警報閃燈模組



- 可整合監視影像系統管或人臉、虹膜、指紋辨識系統，經系統比對，若非使用者，則無法使用
- 園區內人員/學生人臉記錄，只要攝影機拍攝到沒有記錄的人臉就會啟動警報門禁能結合人臉辨識管理區域性授權進出

空調管理模組

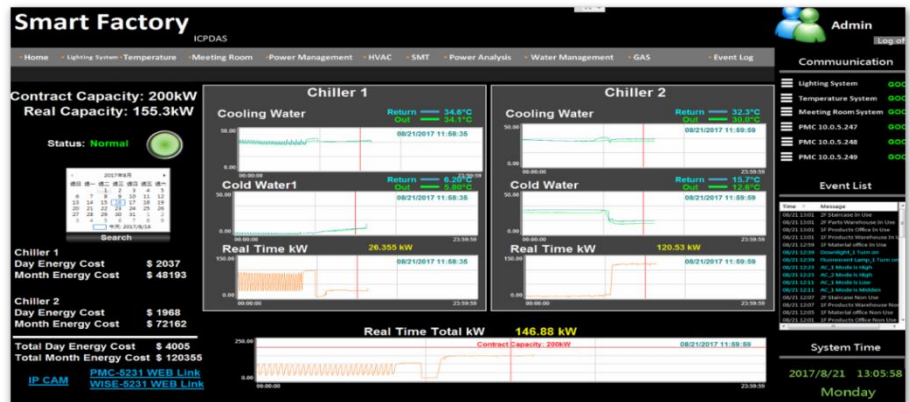

- 機櫃制冷方式：提供模組式機櫃內部空間做恆溫制冷優化（空間小更省電）



旖捷國際實業有限公司

模組售價:\$128,000元

整合擴充功能模組

電力管理模組

空調冷氣模組

UPS不斷電模組


門禁安全模組

電力燈光模組

溫、濕度模組


監視影像模組

警報閃燈模組

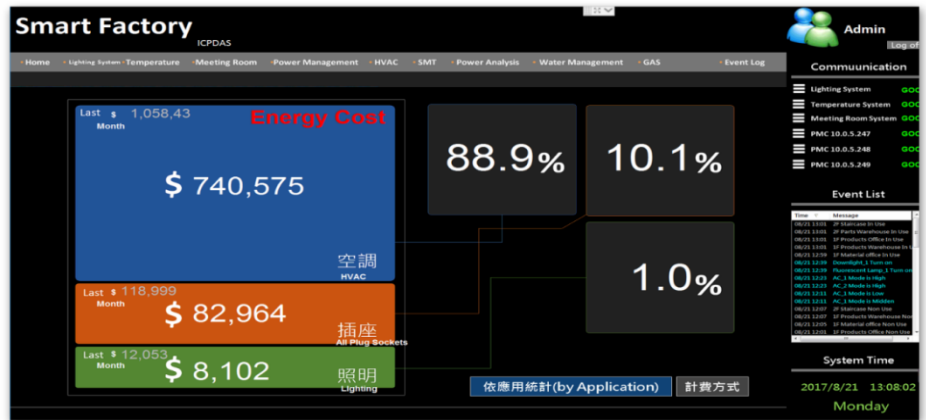

- 數位化電力、U P S 電力支援狀態顯示監控...等相關設備監控支援遠端或現場聲光告警通知功能

溫濕度管理模組

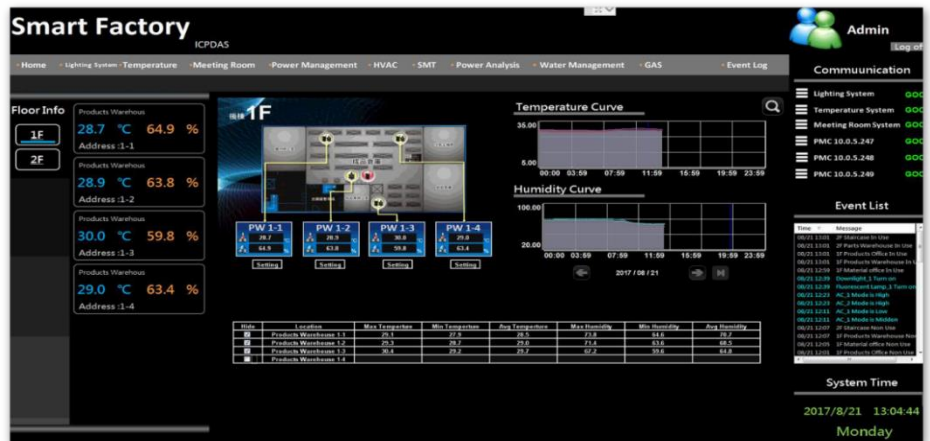

- 數位化溫度與濕度支援狀態顯示監控...等相關設備監控支援遠端或現場聲光告警通知功能



旖捷國際實業有限公司

模組售價:\$128,000元

整合擴充功能模組

模組售價:\$128,000元

節能機櫃管理分析

電錶即時資訊

電錶清單

PM-3133-MTCP

編號	通訊介面	NetID/位址	型號	PT比值1	CT比值1
1	192.168.100.217:502	1	PM-3133	1.00	20.00

電壓模式

自動

電壓

電流

實功率

無效功率

相位A	106.342	5.579	0.375	-0.464
相位B	0.000	0.000	0.000	0.000
相位C	106.343	0.000	0.000	0.000
總和/平均	106.343	5.579	0.375	-0.464

連線資訊

狀態

輪詢時間

輪詢逾時時間

更新速率

已連線

49 毫秒

1000 毫秒

5 秒

- 首頁、即時圖表、歷史圖表、PUE 能源使用效率資訊及歷史電力分析。

節能機櫃管理分析

電錶統計資訊

電錶清單

PM-3133

編號

通訊介面

NetID/位址

型號

PT比值1

CT比值1

2

COM1

2

PM-3133

1.00

1.00

▲

本日累計用電量

▼

▲

本月累計用電量

▼

▲

本年累計用電量

▼

▲

本日累計排碳量

▼

相位A

0.005

0.005

0.005

0.015

相位B

0.005

0.005

0.005

0.015

相位C

0.000

0.000

0.000

0.000

總和/平均

0.010

0.010

0.010

0.031

連線資訊

狀態

已連線

輪詢時間

1050 毫秒

輪詢逾時時間

1000 毫秒

更新速率

5 秒

- 資訊類別提供查詢的電力項目包含電壓、電流、實功率、無效功率、視在功率、功率因數、kWh、kvarh、kVAh、本日累計用電量與實際需量。

空調冷氣模組

UPS不斷電模組

門禁安全模組

電力燈光模組

溫、濕度模組

監視影像模組

警報閃燈模組



旖捷國際實業有限公司

