全民通用股份有限公司

GeneralUnionCo., Ltd Since2006, Taiwan

IAQ室內空氣品質電子型錄

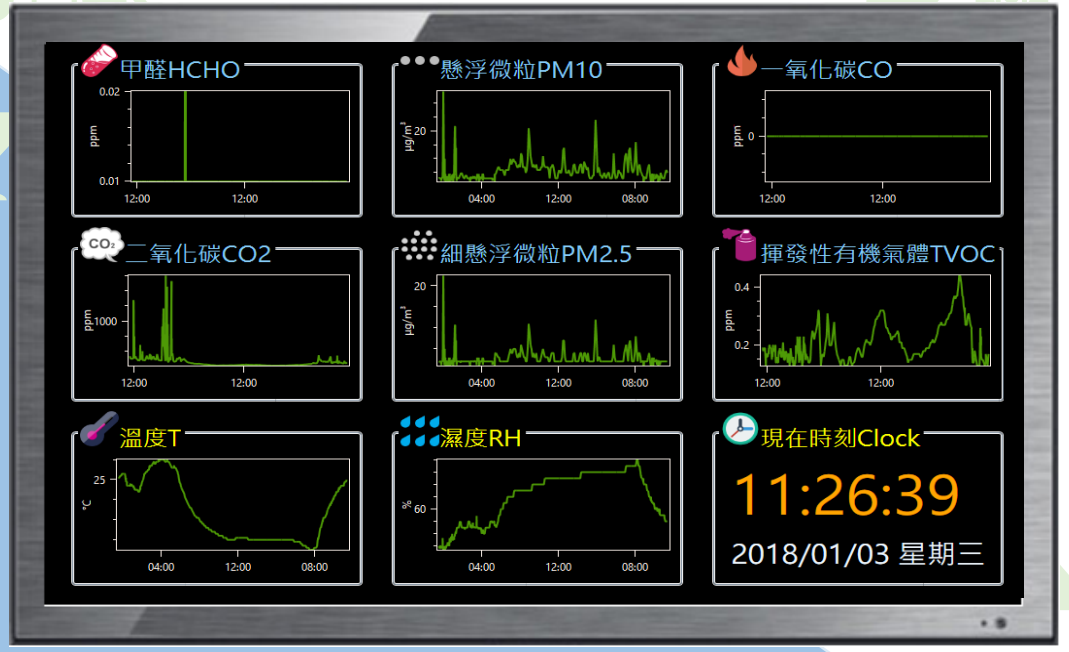

全民通用股份有限公司
GeneralUnionCo., Ltd Since2006, Taiwan
地　址：新北市鶯歌區國際二路6巷16號
電　話：02-8678-2229　傳　真：02-8678-1318

電子連續監測系統（LCD）

使用單位設置電子連續監測系統，公告空氣質量數值，不但可提升施政機關的政績亮點，更可照護多數洽公民眾的健康。而企業部門設置電子連續監測系統亦可彰顯對環境重視及履行企業的社會責任，揚升正面的品牌價值。

多合一空氣品質感測器(示意圖)

工業電腦

附件材料

- CO2、溫、濕度感知器
- 圖表分析
- 預警通報
- 智慧看板
- 數據蒐集
- 運算平均值
- 提供數據下載功能
- 可擴充其他感知器

全民通用股份有限公司
GeneralUnionCo., Ltd Since2006, Taiwan
地　址：新北市鶯歌區國際二路6巷16號
電　話：02-8678-2229　傳　真：02-8678-1318

網頁式管理系統

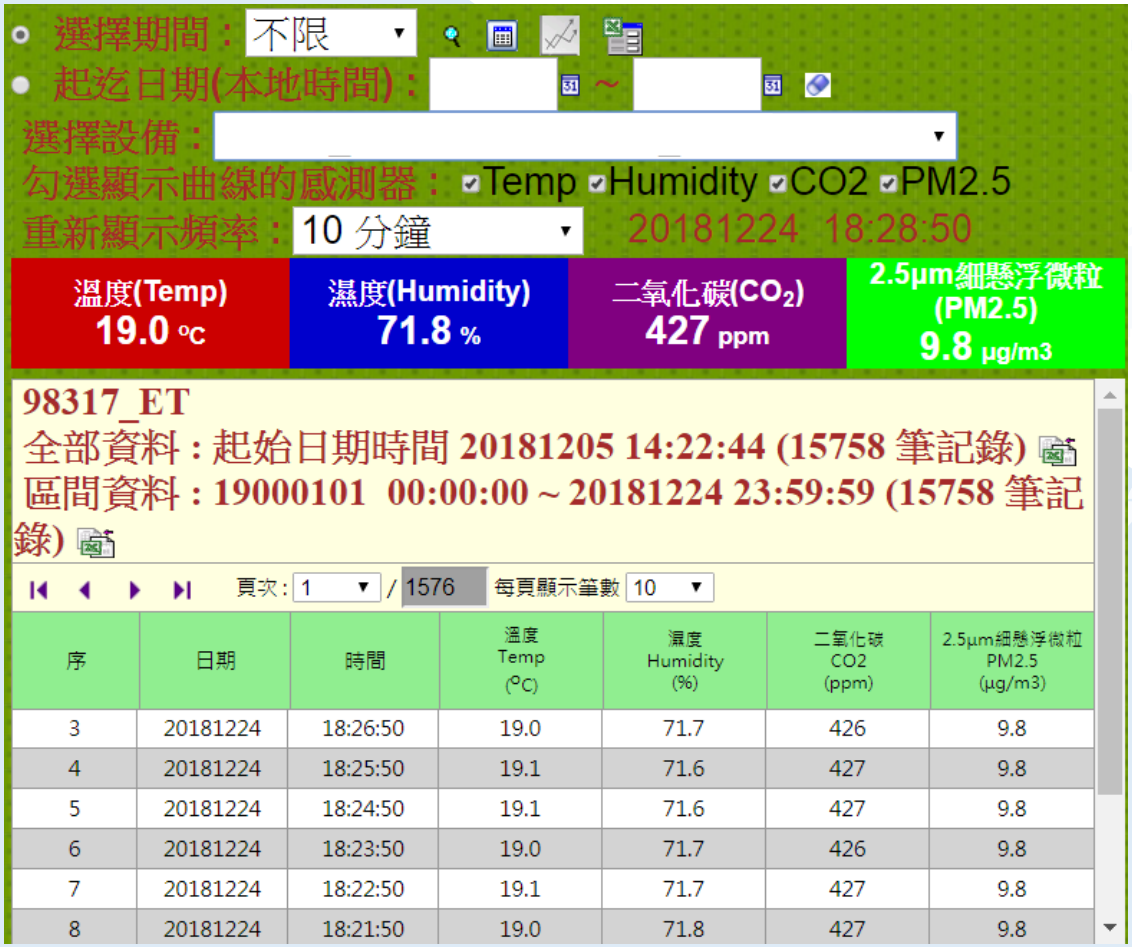

序	日期	時間	溫度 Temp (ºC)	濕度 Humidity (%)	二氧化碳 CO2 (ppm)	2.5μm細懸浮微粒 PM2.5 (μg/m3)
3	20181224	18:26:50	19.0	71.7	426	9.8
4	20181224	18:25:50	19.1	71.6	427	9.8
5	20181224	18:24:50	19.1	71.6	427	9.8
6	20181224	18:23:50	19.0	71.7	426	9.8
7	20181224	18:22:50	19.1	71.7	427	9.8
8	20181224	18:21:50	19.0	71.8	427	9.8

網頁式管理

- 建立完整的資料庫
- 曲線圖表一目瞭然
- 郵件提醒遠端監控
- 總端管理省時省力
- 網頁管理操作簡易
- 空氣質量隨手掌握
- 資訊分析自主管理
- 資訊平台符合法規

全民通用股份有限公司
GeneralUnionCo., Ltd Since2006, Taiwan
地　址：新北市鶯歌區國際二路6巷16號
電　話：02-8678-2229　傳　真：02-8678-1318

資訊管理系統列表

	系統內建記錄匯出報表
	切換IAQ感測器數值顯示模式
	切換IAQ感測器折線圖顯示模式
	系統同步讀取IAQ感測器
	手動操作全螢幕顯示模式(手動/自動)
	顯示介面，圖示、全銜、感測器數量、跑馬燈訊息等。

系統功能及預設值

	設定系統管理者的密碼
	設定Wifi連接介面
	設定RS485連接介面COM PORT
	訊息通知管理者之電子郵件帳號
	軟體未授權狀態，點選可線上授權
	軟體授權圖示

合乎室內空氣品質管理法相關法令規範之資訊管理系統

全民通用股份有限公司
GeneralUnionCo., Ltd Since2006, Taiwan
地　址：新北市鶯歌區國際二路6巷16號
電　話：02-8678-2229　傳　真：02-8678-1318